



COLEGIO SUNNYLAND SCHOOL

Callejón Los Naranjos s/n, Lote n° 2, San Felipe Fono (34) 259 5200

E-mail: contacto@sunnylandschool.cl RBD 14856 – 3

San Felipe, 25 marzo 2025

Estimada Comunidad Sunnyland School,

Junto con saludarlos, queremos informarles de los avances en el proceso de desratización, desinfectación y sanitización del colegio, así como resolver otras dudas planteadas vía correo por diversos apoderados, que queremos responder haciendo extensiva esta información a toda la comunidad educativa.

Proceso de Desinfectación, sanitización y desratización

- Con fecha miércoles 19 marzo contamos con una visita de desratización y sanitización realizada por la empresa Green Team, y una segunda visita de este equipo, el lunes 24 marzo que además de la desratización y sanitización incluyó una desinsectación, ambos procesos realizados con productos inocuos y durante horarios sin presencia de estudiantes.
- Con fecha jueves 20 marzo, instalación de repelentes ultrasónicos como apoyo a las medidas de desratización realizadas por Green team.

Refuerzo aseo salas y sector comedor

- Reorganización de los turnos de aseo para asegurar un aseo reforzado en salas al inicio y al término de la jornada, así como en el sector comedor, con especial énfasis en los microondas, especialmente entre turnos de almuerzos.

Instalación microondas donados por Centro Padres

- Centro de padres hizo una donación de 4 microondas con fecha 11 marzo que no habían podido ser instalados por desperfecto del generador eléctrico. Estos quedaron instalados hoy en el casino.
- Adicionalmente, se informa que la Corporación inició a fines del año pasado las gestiones para la instalación de otro empalme para dividir las zonas eléctricas del colegio y así aumentar la capacidad eléctrica, lo que fue informado en Consejo escolar del 30 diciembre 2024.


Reiteramos el compromiso de atender consultas e inquietudes usando los canales de comunicación oficiales, así como el de garantizar el funcionamiento del colegio de manera normal y segura para nuestros estudiantes.

Saludos cordiales,

Miriam Ramírez Bahamondes

Directora

Sunnyland School



Visitas
Desinsectación
desratización y
sanitización
19 y 24 marzo

Programa
Control de
Plagas

Green team



Visitas Desinsectación, desratización y sanitización 19 y 24 marzo

Programa Control de Plagas

Green team



Carlos Arancibia Herrera
RUT: 5.063.022-9
Res. Sanitaria N°15097 del 19 octubre 2012
Montaña N°1223 Villa Bernardo Cruz San Felipe
Cel.: +569 81880615 - Mail: carlagreenteam@hotmail.com

CERTIFICADO DE TRABAJO
N° 13325

SE EFECTUO EN:
NOMBRE: COLEGIO SUNNYLAND SCHOOL
DIRECCION: CAMINO ENCON S/N LOTE 2, LOS NARANJOS
mail: rolashectorr@gmail.com
TELÉFONO: _____

FECHA: 24 Marzo 2025
RUT: 65.143.161-1
HORA DE INICIO: 17:00
HORA DE TERMINO: 18:50

EL SIGUIENTE TRABAJO

Desinsectación	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial) Ingredientes activo Dosis Resolución	Permetrina Fenitrode 40ccx 3000 SPN°P-88/09
Desratización	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial) Ingredientes activo Dosis Resolución	Baiting pasta Bromadiolona 0,005% Sachet 10 gr. Reg. SPN°P-558/11
Sanitización	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial) Ingredientes activo Dosis Resolución	Dryquat 250 Amonio Cuaternario 30cc x 30 ltrs H2O ISP D-304/16

OBSERVACIONES: Respecto a la Desratización

	SI	NO	Cantidad	CERAMERAS INTERIOR	SI	NO	Cantidad
Cebos rotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04	4 Trampas de captura rotas o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cebos deteriorados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cajas de 1 pegajosa rotas o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trampas pegajosas sucias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cajas cebadores rotos o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rodedores atrapados en 1.pegajosa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tubos cebadores rotos o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rodedores cazados en 1.captura viva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro detalle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Número de trampas:			28				

OBSERVACIONES: Respecto a la Desinsectación

Maquinaria utilizada	Pulverizadora de espalda batería litio <input checked="" type="checkbox"/> Pulverizadora Motor Alta Presión <input type="checkbox"/> Nebulizadora ULV Eléctrica <input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada	240 cc x 30 Ltrs H2O _____ _____
Lugar de aplicación	Rodajes <input checked="" type="checkbox"/> Oficinas <input checked="" type="checkbox"/> Casino <input type="checkbox"/> Laboratorio <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Portería <input type="checkbox"/> Área de Basuras <input checked="" type="checkbox"/> Estrechos <input type="checkbox"/> Servicios higiénicos <input checked="" type="checkbox"/> Sala de ventas <input type="checkbox"/> Perímetro externo <input type="checkbox"/> Perímetro interno <input checked="" type="checkbox"/> Alcantarillado <input type="checkbox"/> Salas de clase <input checked="" type="checkbox"/> Otro(indique) Pasillo		

OBSERVACIONES: Respecto a la Sanitización

Maquinaria utilizada	Pulverizadora de espalda batería litio <input checked="" type="checkbox"/> Pulverizadora Motor Alta Presión <input type="checkbox"/> Nebulizadora ULV Eléctrica <input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada	300 cc x 30 LTRS H2O _____ _____
Lugar de aplicación:	Servicios higiénicos <input checked="" type="checkbox"/> Casino <input checked="" type="checkbox"/> Cocina <input type="checkbox"/> Otro (indique) Colegio en general.		
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio Programado <input type="checkbox"/> Servicio Extra <input type="checkbox"/> Levantamiento			

Otras Observaciones/Recomendaciones: Se sugiere seguir complementando con la Empresa de Aseo una desinfección rigurosa de manillas de puertas, superficies de escritorios, teclados y servicios higiénicos.
Se sugiere colocar más contenedores para los desechos de escritorios de gólicas, frutas, etc.

VºP CLIENTE _____

Carlos Arancibia Herrera
Responsable Técnico Green Team Fumigaciones

Nota: GREEN TEAM FUMIGACIONES recomienda mantener sus instalaciones en buenas condiciones sanitarias y de saneamiento básico, amodo de cumplir con las exigencias del código sanitario vigente y evitar sanciones por entidades fiscalizadoras. Se recomienda que las instalaciones tratadas se abran luego de dos horas a contar de la hora término y luego ventilar por una hora.



Carlos Arancibia Herrera
RUT: 5.063.022-9
Res. Sanitaria N°15097 del 19 octubre 2012
Montaña N°1223 Villa Bernardo Cruz San Felipe
Cel.: +569 81880615 - Mail: carlagreenteam@hotmail.com

CERTIFICADO DE TRABAJO
N° 13251

SE EFECTUO EN:
NOMBRE: COLEGIO SUNNYLAND SCHOOL
DIRECCION: CAMINO ENCON S/N LOTE 2, LOS NARANJOS
mail: rolashectorr@gmail.com
TELÉFONO: _____

FECHA: 19 Marzo 2025
RUT: 65.143.161-1
HORA DE INICIO: 17:30
HORA DE TERMINO: 18:45

EL SIGUIENTE TRABAJO

Desinsectación	<input type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial) Ingredientes activo Dosis Resolución	Permetrina Fenitrode 40ccx 3000 SPN°P-88/09
Desratización	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial) Ingredientes activo Dosis Resolución	Baiting pasta Bromadiolona 0,005% Sachet 10 gr. Reg. SPN°P-558/11
Sanitización	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial) Ingredientes activo Dosis Resolución	Dryquat 250 Amonio Cuaternario 30cc x 30 ltrs H2O ISP D-304/16

OBSERVACIONES: Respecto a la Desratización

	SI	NO	Cantidad	CERAMERAS INTERIOR	SI	NO	Cantidad
Cebos rotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10 Trampas de captura rotas o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cebos deteriorados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cajas de 1 pegajosa rotas o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trampas pegajosas sucias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cajas cebadores rotos o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rodedores atrapados en 1.pegajosa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tubos cebadores rotos o faltantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07
Rodedores cazados en 1.captura viva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro detalle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Número de trampas:			28				

OBSERVACIONES: Respecto a la Desinsectación

Maquinaria utilizada	Pulverizadora de espalda batería litio <input type="checkbox"/> Pulverizadora Motor Alta Presión <input type="checkbox"/> Nebulizadora ULV Eléctrica <input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada	_____ _____ _____
Lugar de aplicación	Rodajes <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Casino <input type="checkbox"/> Laboratorio <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Portería <input type="checkbox"/> Área de Basuras <input type="checkbox"/> Estrechos <input type="checkbox"/> Servicios higiénicos <input type="checkbox"/> Sala de ventas <input type="checkbox"/> Perímetro externo <input type="checkbox"/> Perímetro interno <input type="checkbox"/> Alcantarillado <input type="checkbox"/> Salas de clase <input type="checkbox"/> Otro(indique) Pasillo		

OBSERVACIONES: Respecto a la Sanitización

Maquinaria utilizada	Pulverizadora de espalda batería litio <input checked="" type="checkbox"/> Pulverizadora Motor Alta Presión <input type="checkbox"/> Nebulizadora ULV Eléctrica <input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada Cantidad de mezcla utilizada	300 CC X 30 LTRS H2O _____ _____
Lugar de aplicación:	Servicios higiénicos <input checked="" type="checkbox"/> Casino <input checked="" type="checkbox"/> Cocina <input type="checkbox"/> Otro (indique) Colegio en general.		
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio Programado <input type="checkbox"/> Servicio Extra <input type="checkbox"/> Levantamiento			


Otras Observaciones/Recomendaciones: Se sugiere seguir complementando con la Empresa de Aseo una desinfección rigurosa de manillas de puertas, superficies de escritorios, teclados y servicios higiénicos.
Debido al elevado consumo de sachet, se sugiere realizar en 5 días más un nuevo monitoreo a la línea de cebadores.
Se sugiere un ordenamiento e limpieza de materiales de construcción que se encuentra en el perímetro del establecimiento.

VºP CLIENTE _____

Carlos Arancibia Herrera
Responsable Técnico Green Team Fumigaciones

Nota: GREEN TEAM FUMIGACIONES recomienda mantener sus instalaciones en buenas condiciones sanitarias y de saneamiento básico, amodo de cumplir con las exigencias del código sanitario vigente y evitar sanciones por entidades fiscalizadoras. Se recomienda que las instalaciones tratadas se abran luego de dos horas a contar de la hora término y luego ventilar por una hora.

Instalación 8
relepes
ultrasónicos
anti-
roedores

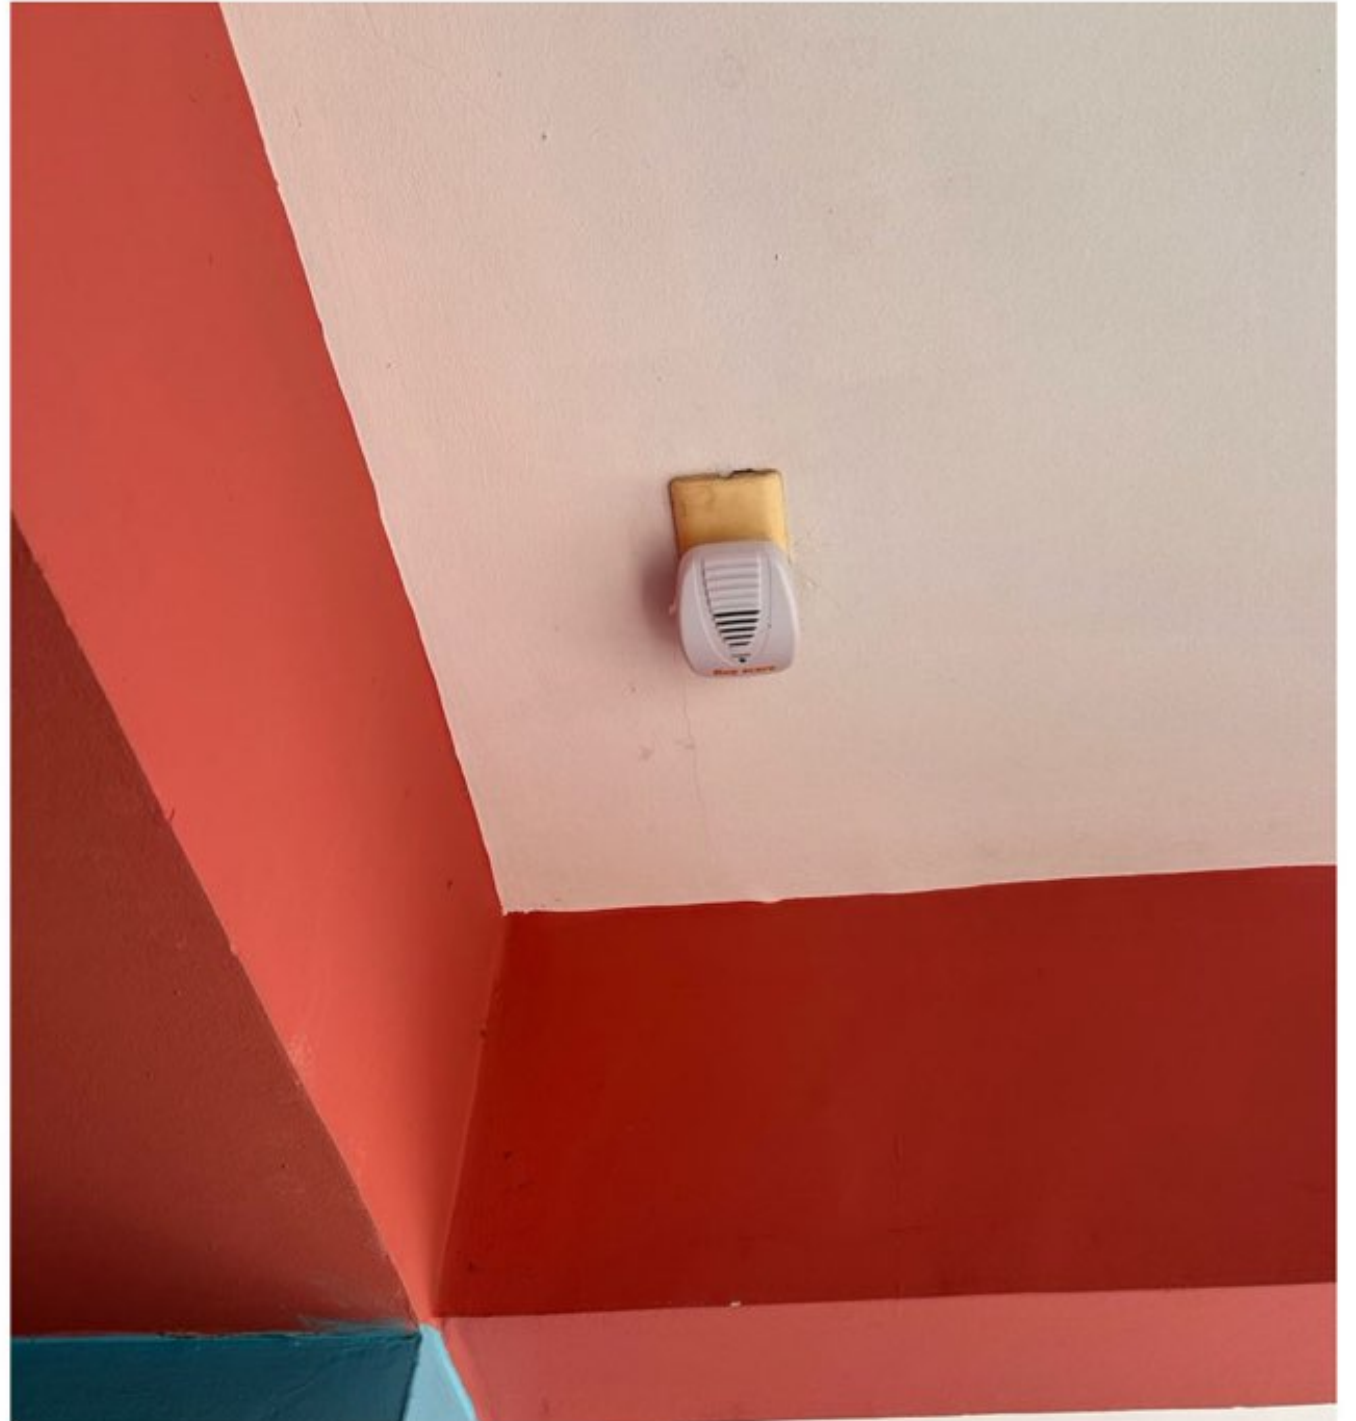

Instalación 4 microondas
nuevos
Donación CEPA- marzo
2025

